

GÄVLEBORGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

Nr 2 - 1973

Nr 2 (B) Angående skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Brunn 21: 1, Hedesunda socken, Gävle kommun

Genom beslut 1973-02-21 har länsstyrelsen med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde (inre skyddsområde och yttre skyddsområde) för grundvattentäkten på fastigheten Brunn 21: 1 i Gävle kommun enligt bifogad karta samt dessutom med giltighet inom detta skyddsområde, meddelat följande allmänna föreskrifter rörande vad som jämlikt 2 kap 63 § samma lag skall iakttagas.

Inre skyddsområde

(På kartan betecknat med I)

§ 1

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, bekämpningsmedel, vägsalt m m får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Förvaring och hantering av större mängd än 100 l av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske med mindre hälsovårdsnämnden efter hörande av gatunämnden lämnat tillstånd därtill. När det gäller brandfarlig vara skall förvaring, transport och hantering ske i överensstämmelse med Kommerskollegii tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd, som befinnes kunna beviljas, äger nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som gatunämnden och hälsovårdsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synligt ställe uppsättas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde." Skylten, som tillhandahålles av gatukontoret, skall utföras enligt föreskrifterna i Kommerskollegii författningssamling 1/1970, punkt 11.5.

§ 2

Grus eller sand får ej uttagas och schaktning i övrigt ej ske under nivån +57 meter i Sveriges normalnollplan med mindre länsstyrelsen efter hörande av gatunämnden och hälsovårdsnämnden lämnat särskilt medgivande härtill (Anm

Högsta grundvattenytan är inom området belägen på nivå ca +54 meter då pumpning av grundvatten ej sker).

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av gatukontoret, med texten: "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren." Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där kontoret så finner erforderligt.

§ 3

Arbetsmaskin, som ej är fordon och som drives med flytande bränsle, får ej förekomma med mindre sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Kommerskollegii författningssamling 1/1970, punkt 7.

§ 4

I grustag eller eljest inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Tippning får ej ske med mindre hälsovårdsnämnden efter hörande av gatunämnden lämnat tillstånd därtill.

§ 5

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får ej anordnas.

§ 6

Ledning för avloppsvatten jämte tillhörande brunnar skall utföras med de särskilda krav på täthet som föreskrives i byggnadslov eller där sådant lov ej erfordras av hälsovårdsnämnden i samband med författningssenlig anmälan av ledningen enligt 42 § hälsovårdsstadgan.

§ 7

Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken därest icke hälsovårdsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

§ 8

Gödselstäder och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos hälsovårdsnämnden.

§ 9

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

Yttre skyddsområde
(På kartan betecknat med II)

§ 10

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, bekämpningsmedel, vägsalt m m får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 l av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske med mindre hälsovårdsnämnden efter hörande av gatunämnden lämnat tillstånd därtill. När det gäller brandfarlig vara skall förvaring, transport och hantering ske i överensstämmelse med Kommerskollegii tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd, som befinnes kunna beviljas, äger nämnden föreskriva de eventuellt ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som gatunämnden och hälsovårdsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synligt ställe uppsättas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde." Skylten som tillhandahålles av gatukontoret skall utföras enligt föreskrifterna i Kommerskollegii författningssamling 1/1970, punkt 11.5.

§ 11

Grus eller sand får ej uttagas och schaktning i övrigt ej ske till större djup än en meter över högsta grundvattenytan. Exploatören skall i samråd med länsstyrelsen fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av gatukontoret, med texten: "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren." Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där kontoret så finner erforderligt.

§ 12

Arbetsmaskin, som ej är fordon och som drives med flytande bränsle, får ej förekomma med mindre sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Kommerskollegii författningssamling 1/1970, punkt 7.

§ 13

I grustag eller eljest inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Tippning får ej ske med mindre hälsovårdsnämnden efter hörande av gatunämnden lämnat tillstånd därtill.

§ 14

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter och som inte omfattas av provnings-

plikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av gatunämnden lämnat tillstånd därtill. I samband med dylikt tillstånd äger hälsovårdsnämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av grundvattenförorening som anses erforderliga.

§ 15

Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken därest icke hälsovårdsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

§ 16

Gödselstäder och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos hälsovårdsnämnden.

§ 17

Spridning av naturgötsel och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

Allmänna bestämmelser

§ 18

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämnen kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till brandkåren.

§ 19

Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

§ 20

Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser, utövas av hälsovårdsnämnden samt i vad avser brandfarliga varor av byggnadsnämnden.

Dessutom må tillsyn utövas av gatunämnden.


Tillsynsmyndighet må ej förvägras att företaga de undersökningar som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

§ 21

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Gävle 1973-02-21


LÄNSSTYRELSEN

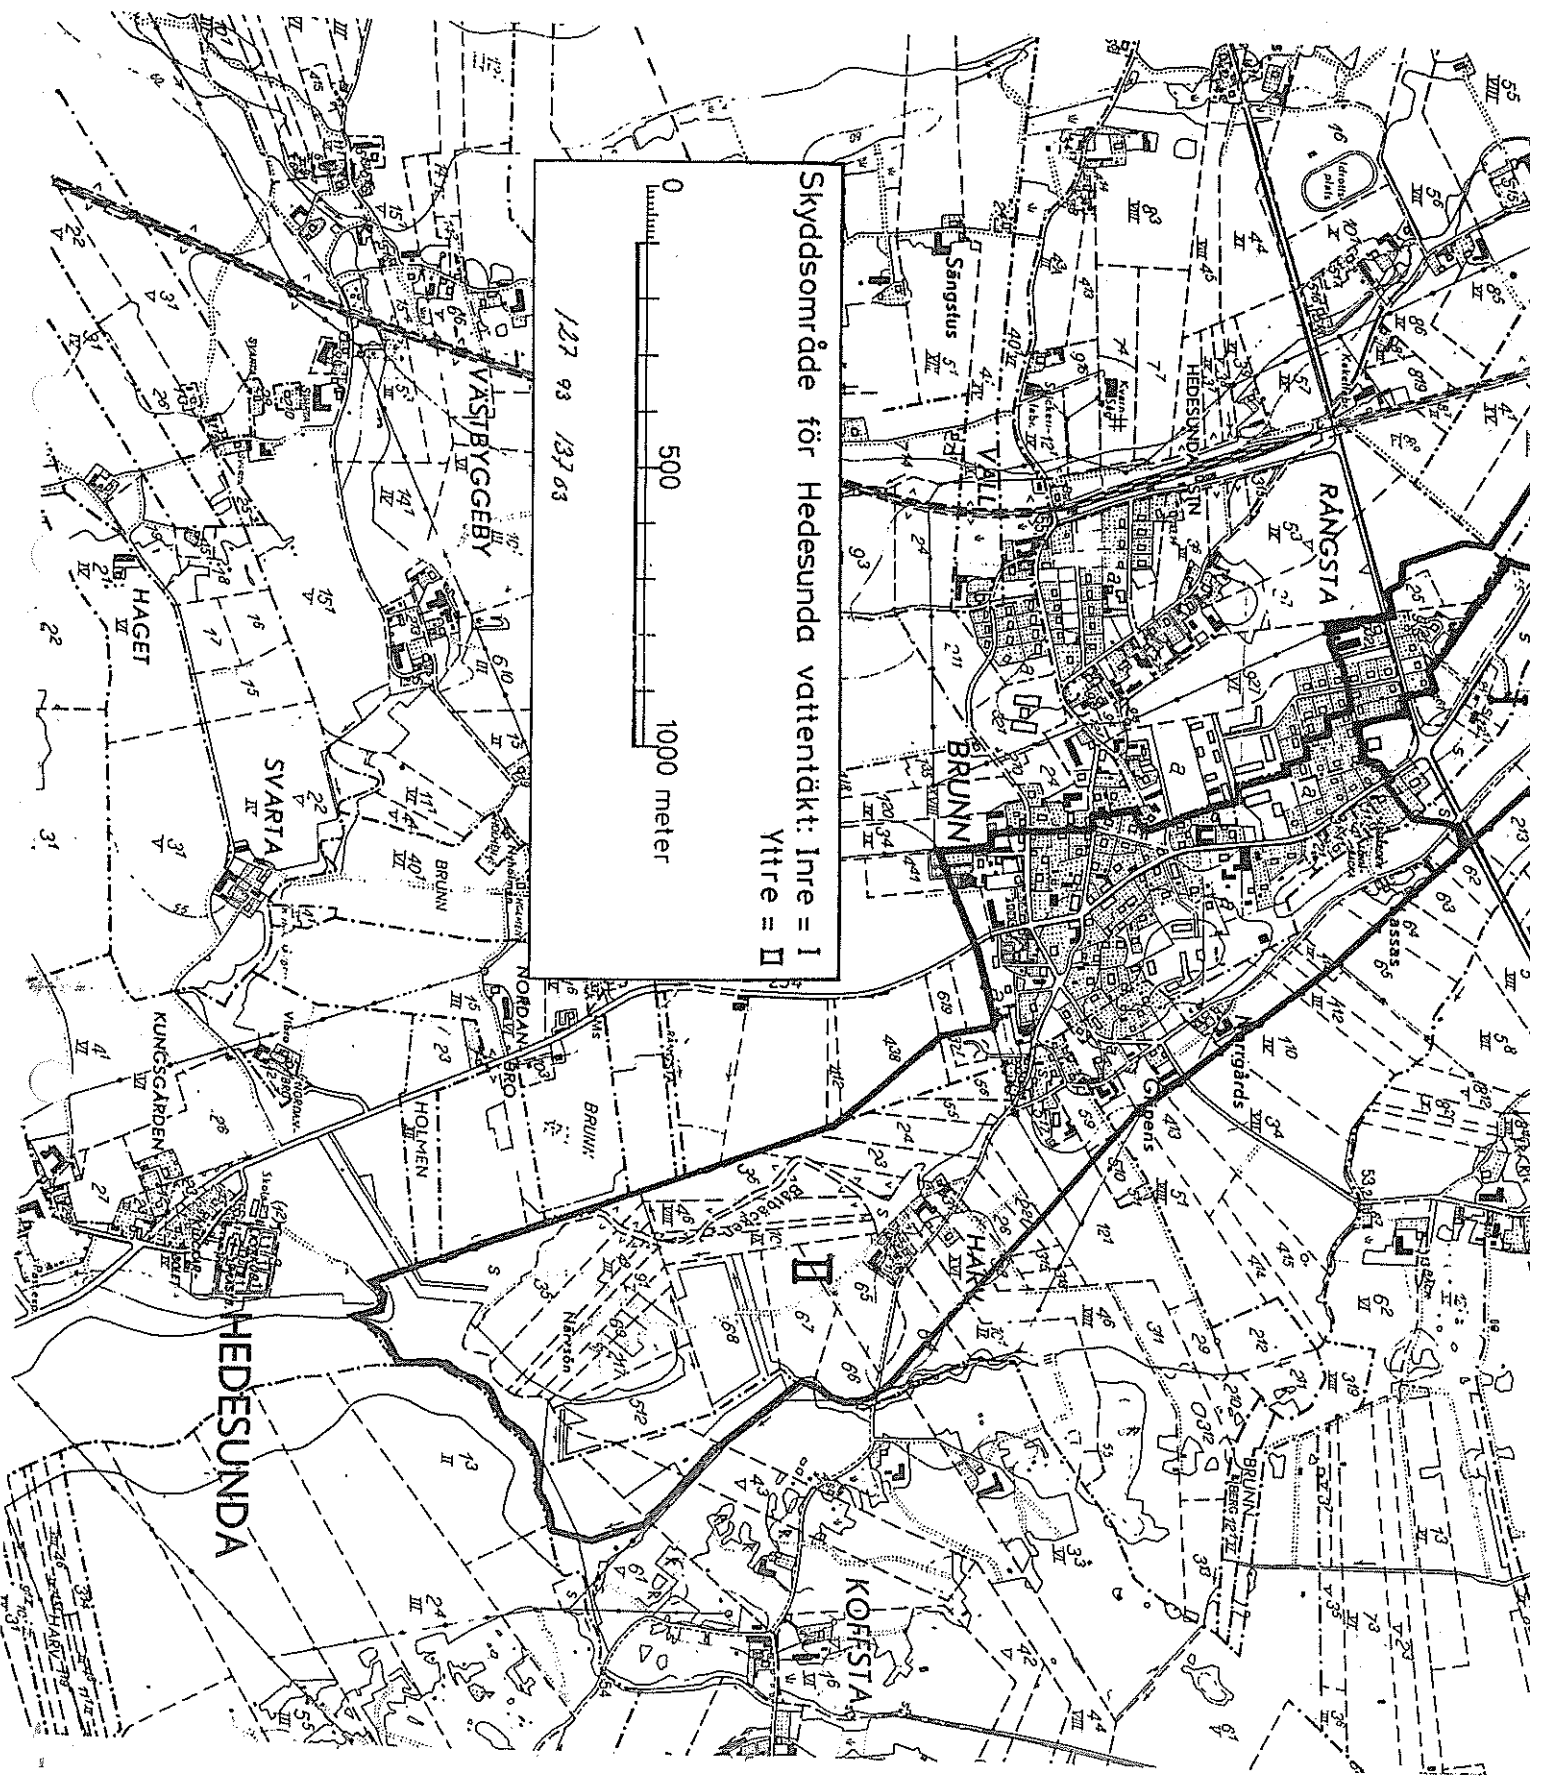

Skyddsområde för Hedesunda vattentäkt: Inre = I
Yttre = II

137 93 137 03

0 500 1000 meter

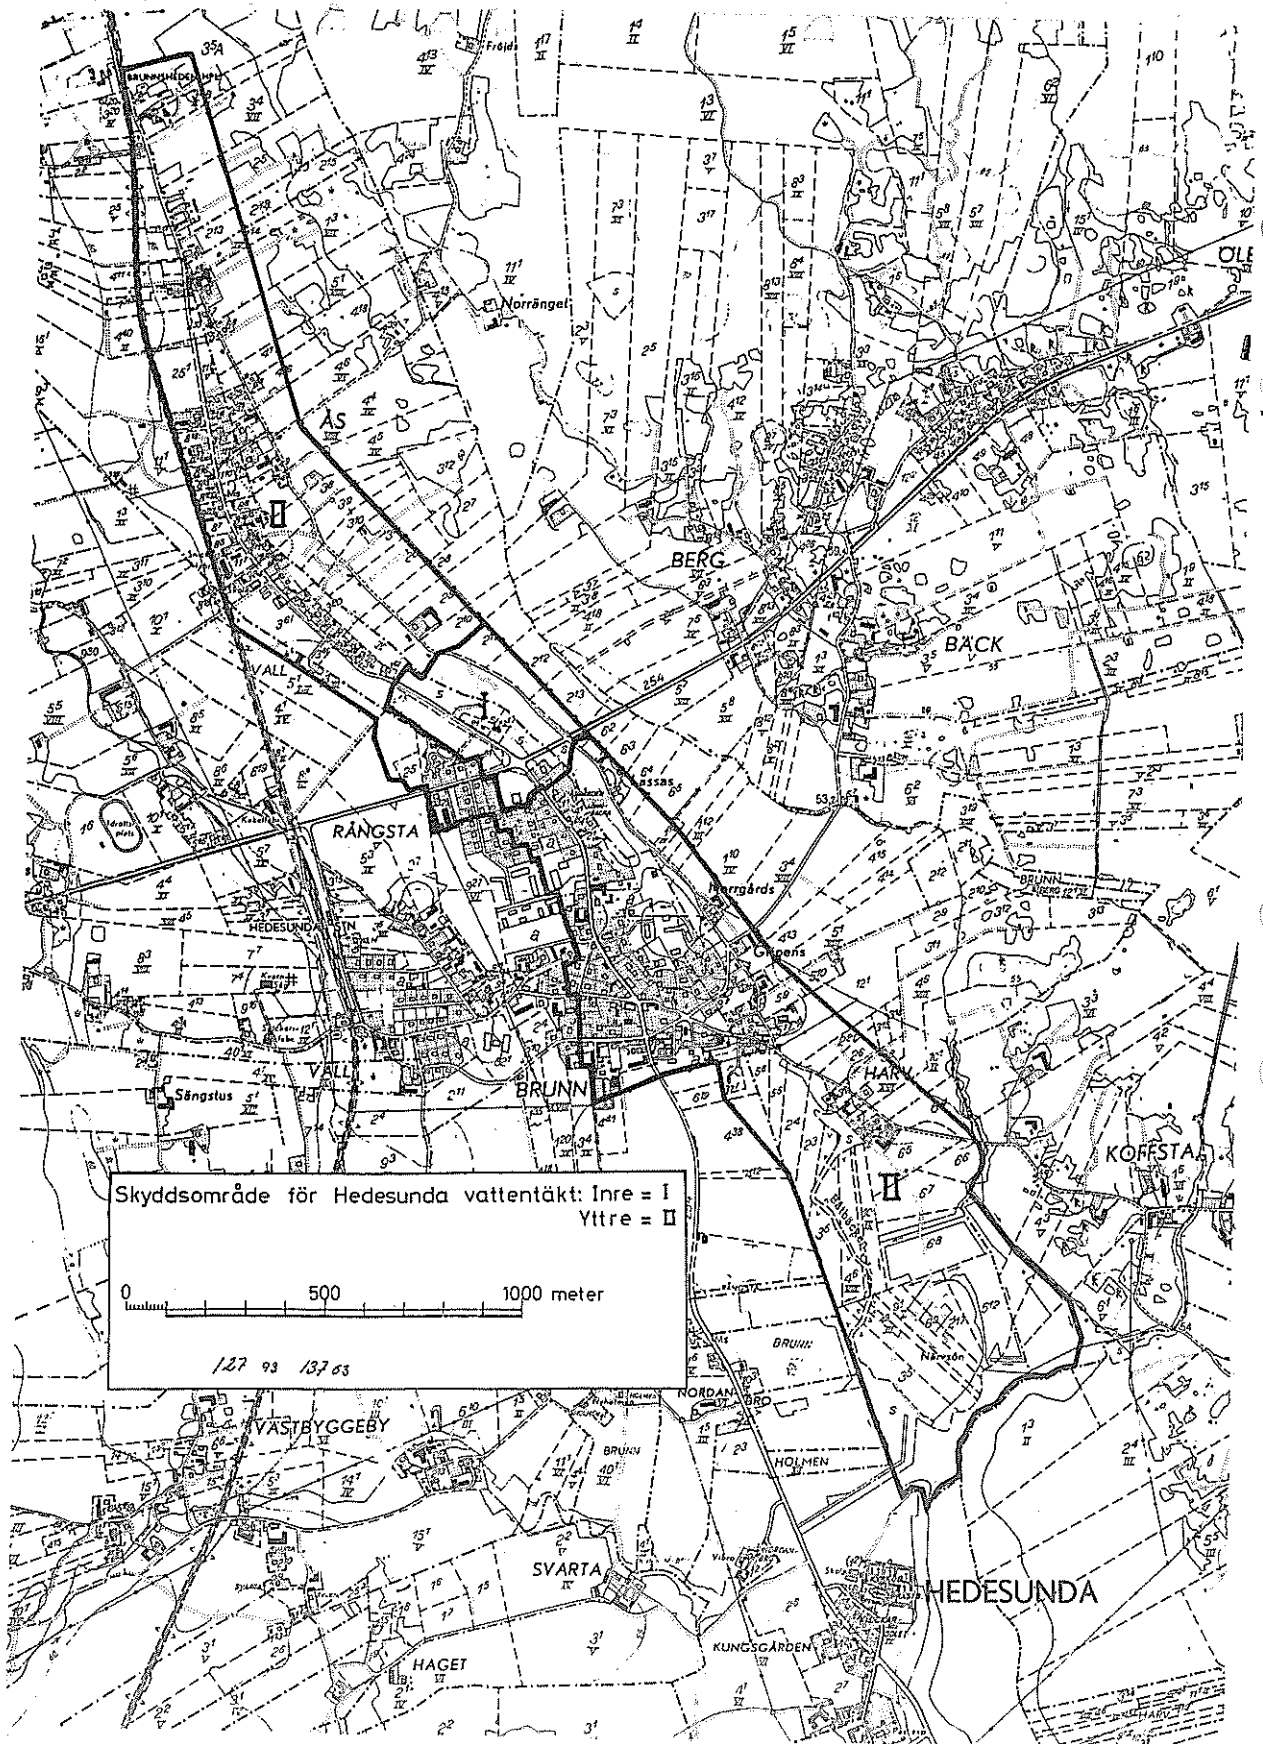

Skyddsområde för Hedesunda vattentäkt: Inre = I
Yttre = II

0 500 1000 meter

127 93 137 63